

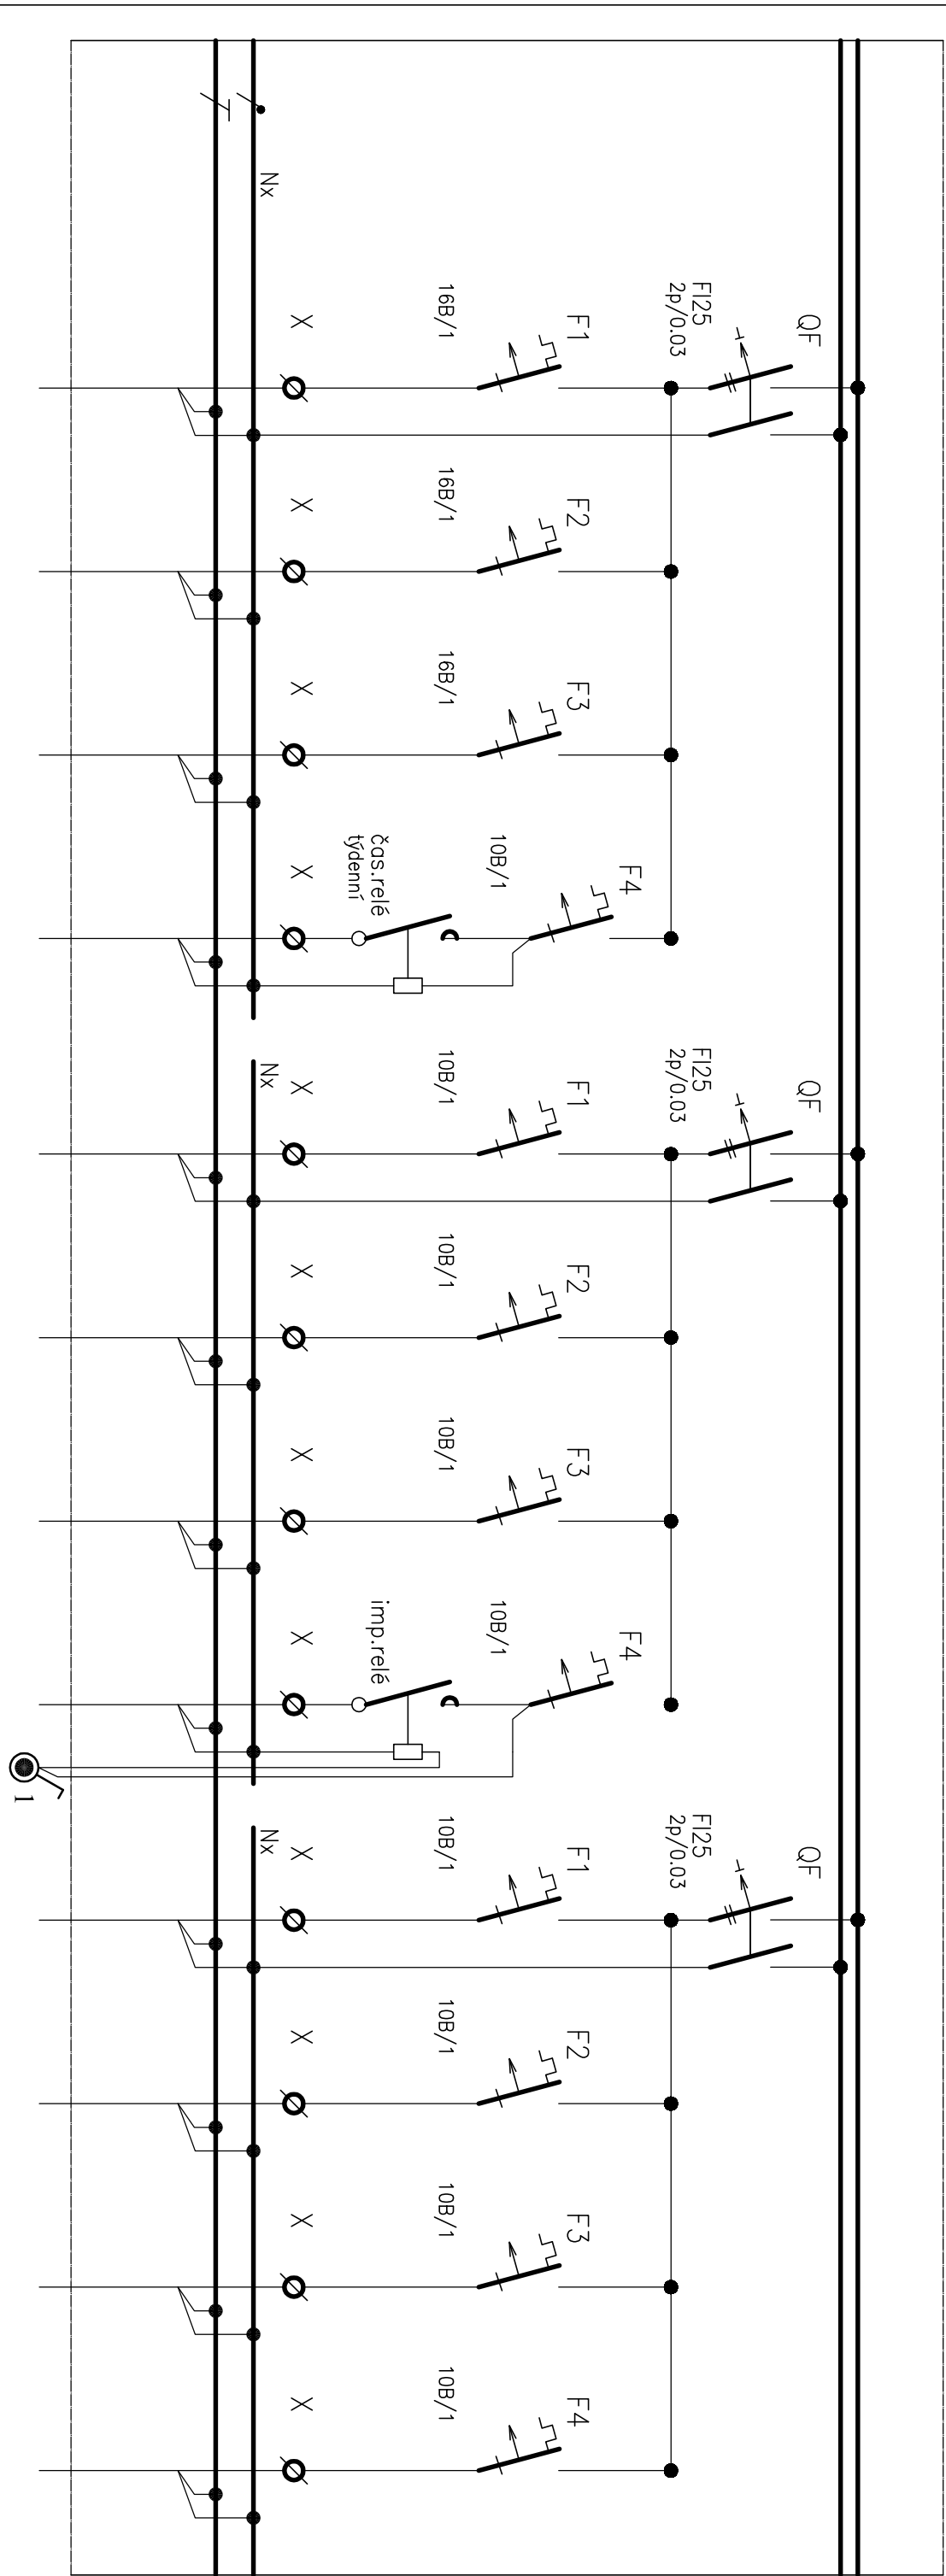



ROZVÁDĚČ INSTALAČNÍ – ZAPLOŠTĚNÝ  
KRITÉ: IP 41/31  
PŘÍVODY A VÝVODY HOREM  
PODROBNÉ JISTICE I<sub>ka</sub> = min.10kA

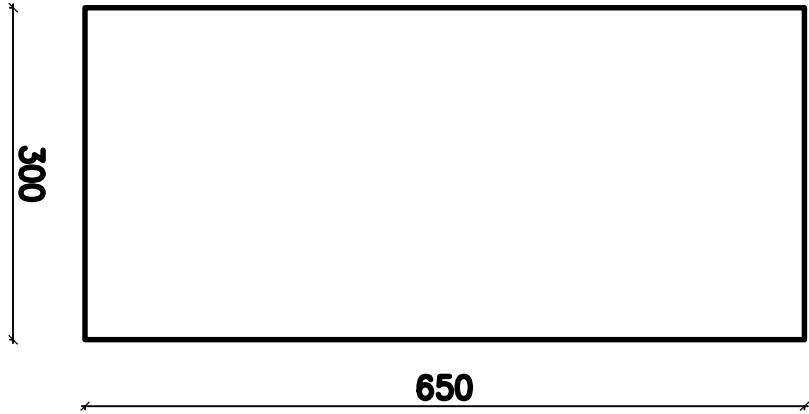

Č.yvodu :																	
Název zar :																	
Označení :																	
Typ kabelu :																	
Ozn.kabelu :																	
Pi /Pp[kW] :																	
In[A] :																	
Sekce :																	
Název míst.:																	
Č.místnosti :																	
POZNÁMKY:																	
● ROZVÁDĚČ INSTALAČNÍ – SKŘÍŇOVÝ.																	

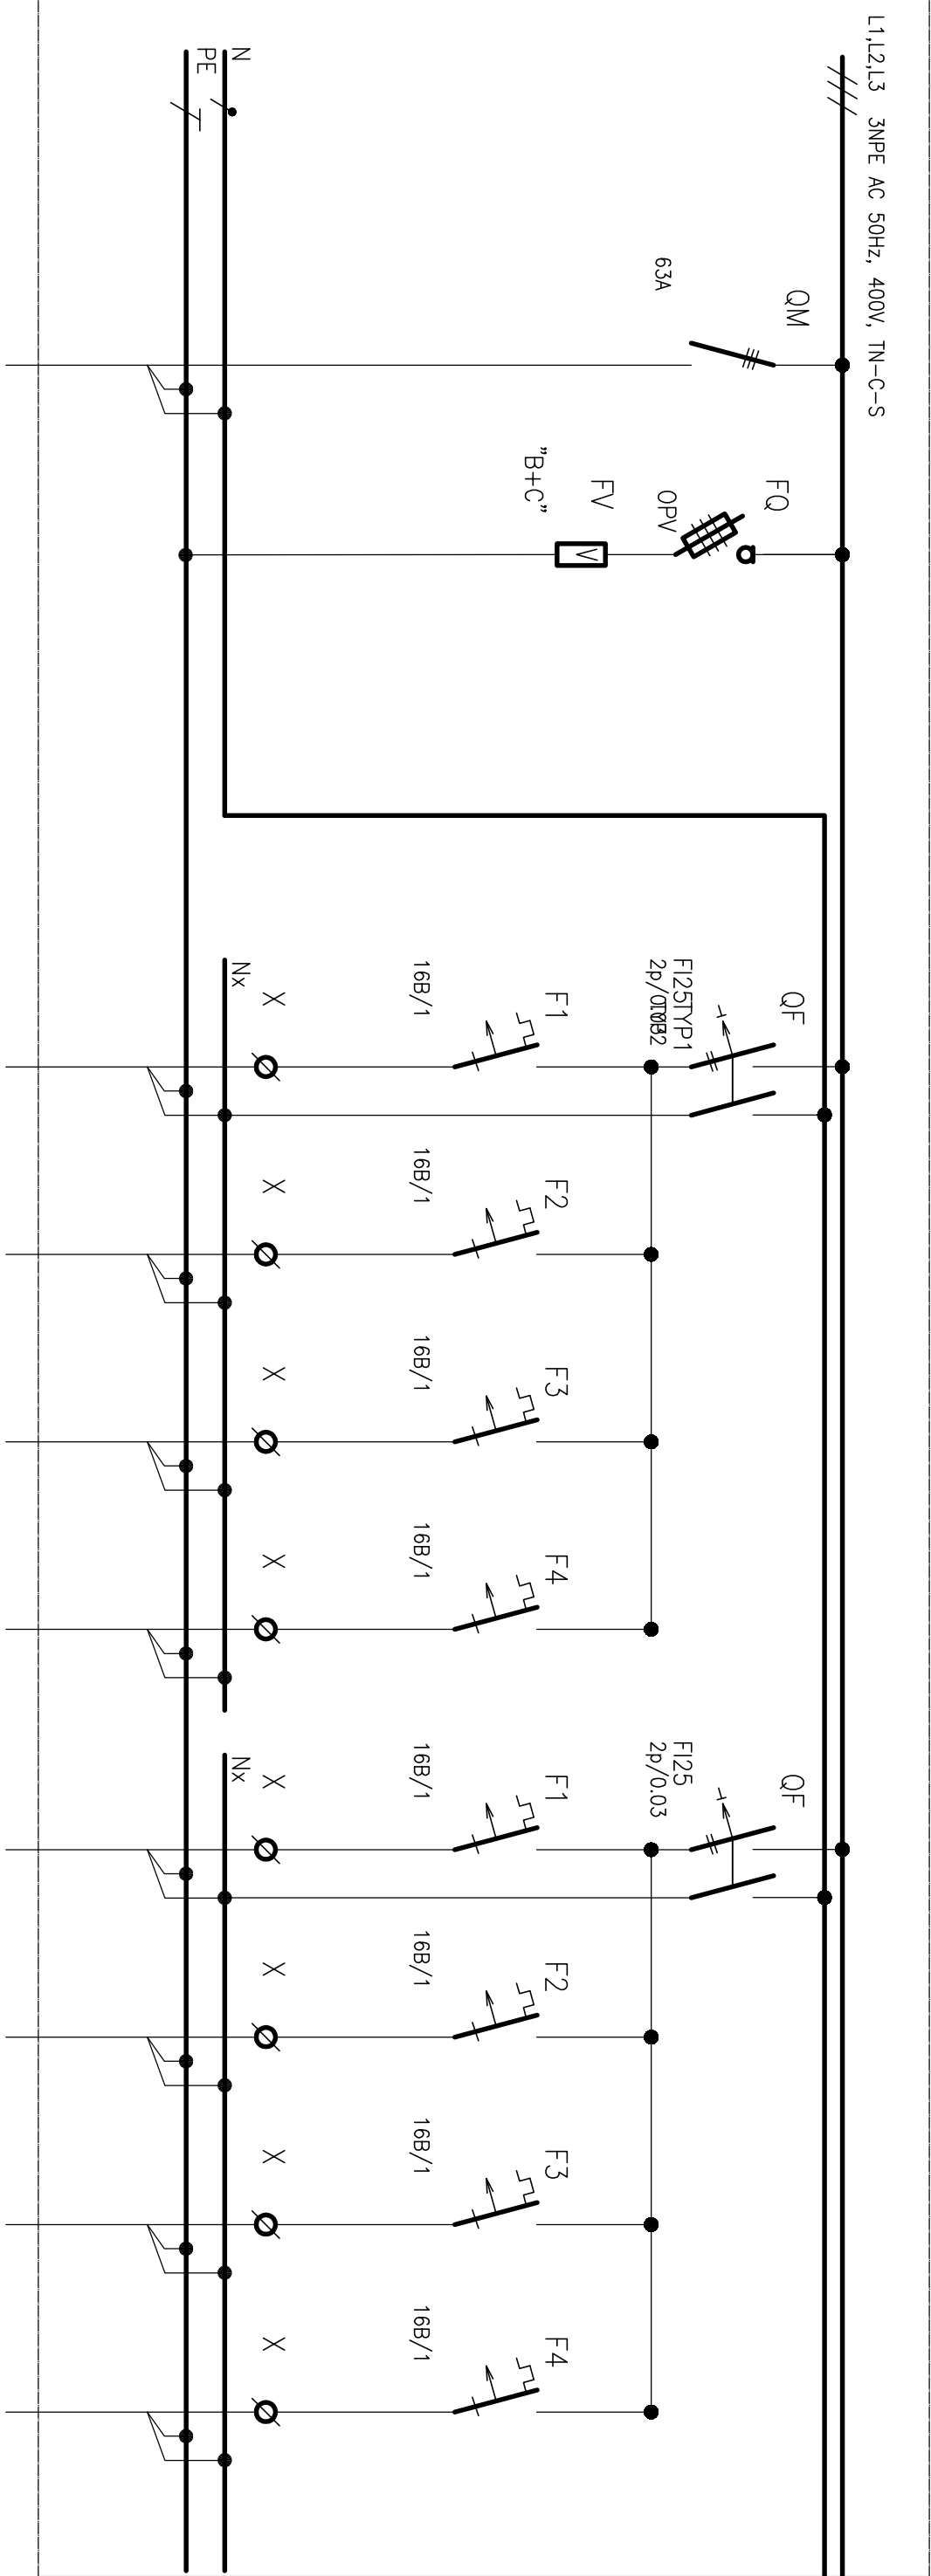

Č.yvodu :																	
Název zar :																	
Označení :																	
Typ kabelu :																	
Ozn.kabelu :																	
Pi /Pp[kW] :																	
In[A] :																	
Sekce :																	
Název míst.:																	
Č.místnosti :																	
POZNÁMKY:																	
● ROZVÁDĚČ INSTALAČNÍ – SKŘÍŇOVÝ.																	

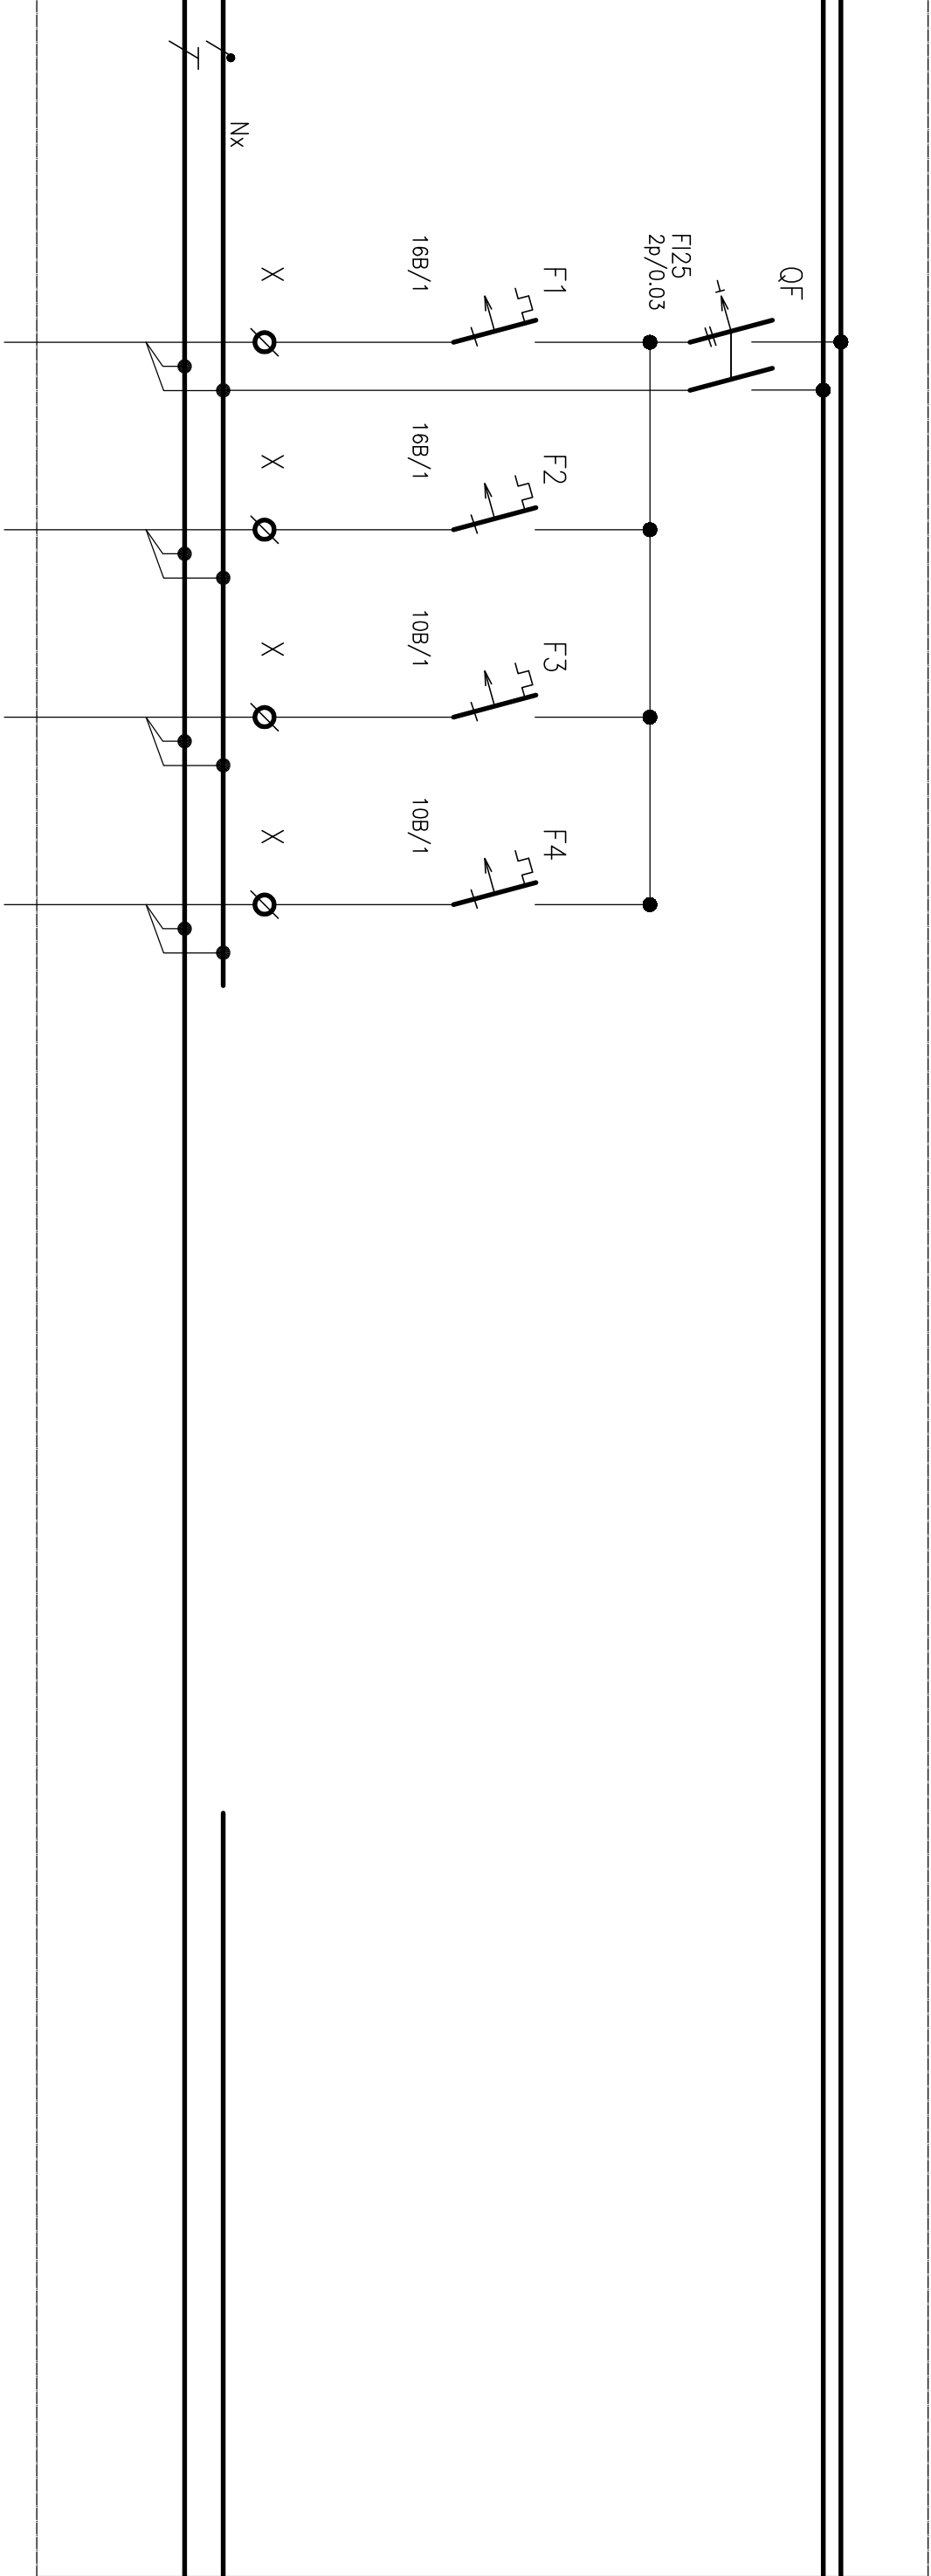

Č.yvodu :																	
Název zar :																	
Označení :																	
Typ kabelu :																	
Ozn.kabelu :																	
Pi /Pp[kW] :																	
In[A] :																	
Sekce :																	
Název míst.:																	
Č.místnosti :																	
POZNÁMKY:																	
● ROZVÁDĚČ INSTALAČNÍ – SKŘÍŇOVÝ.																	