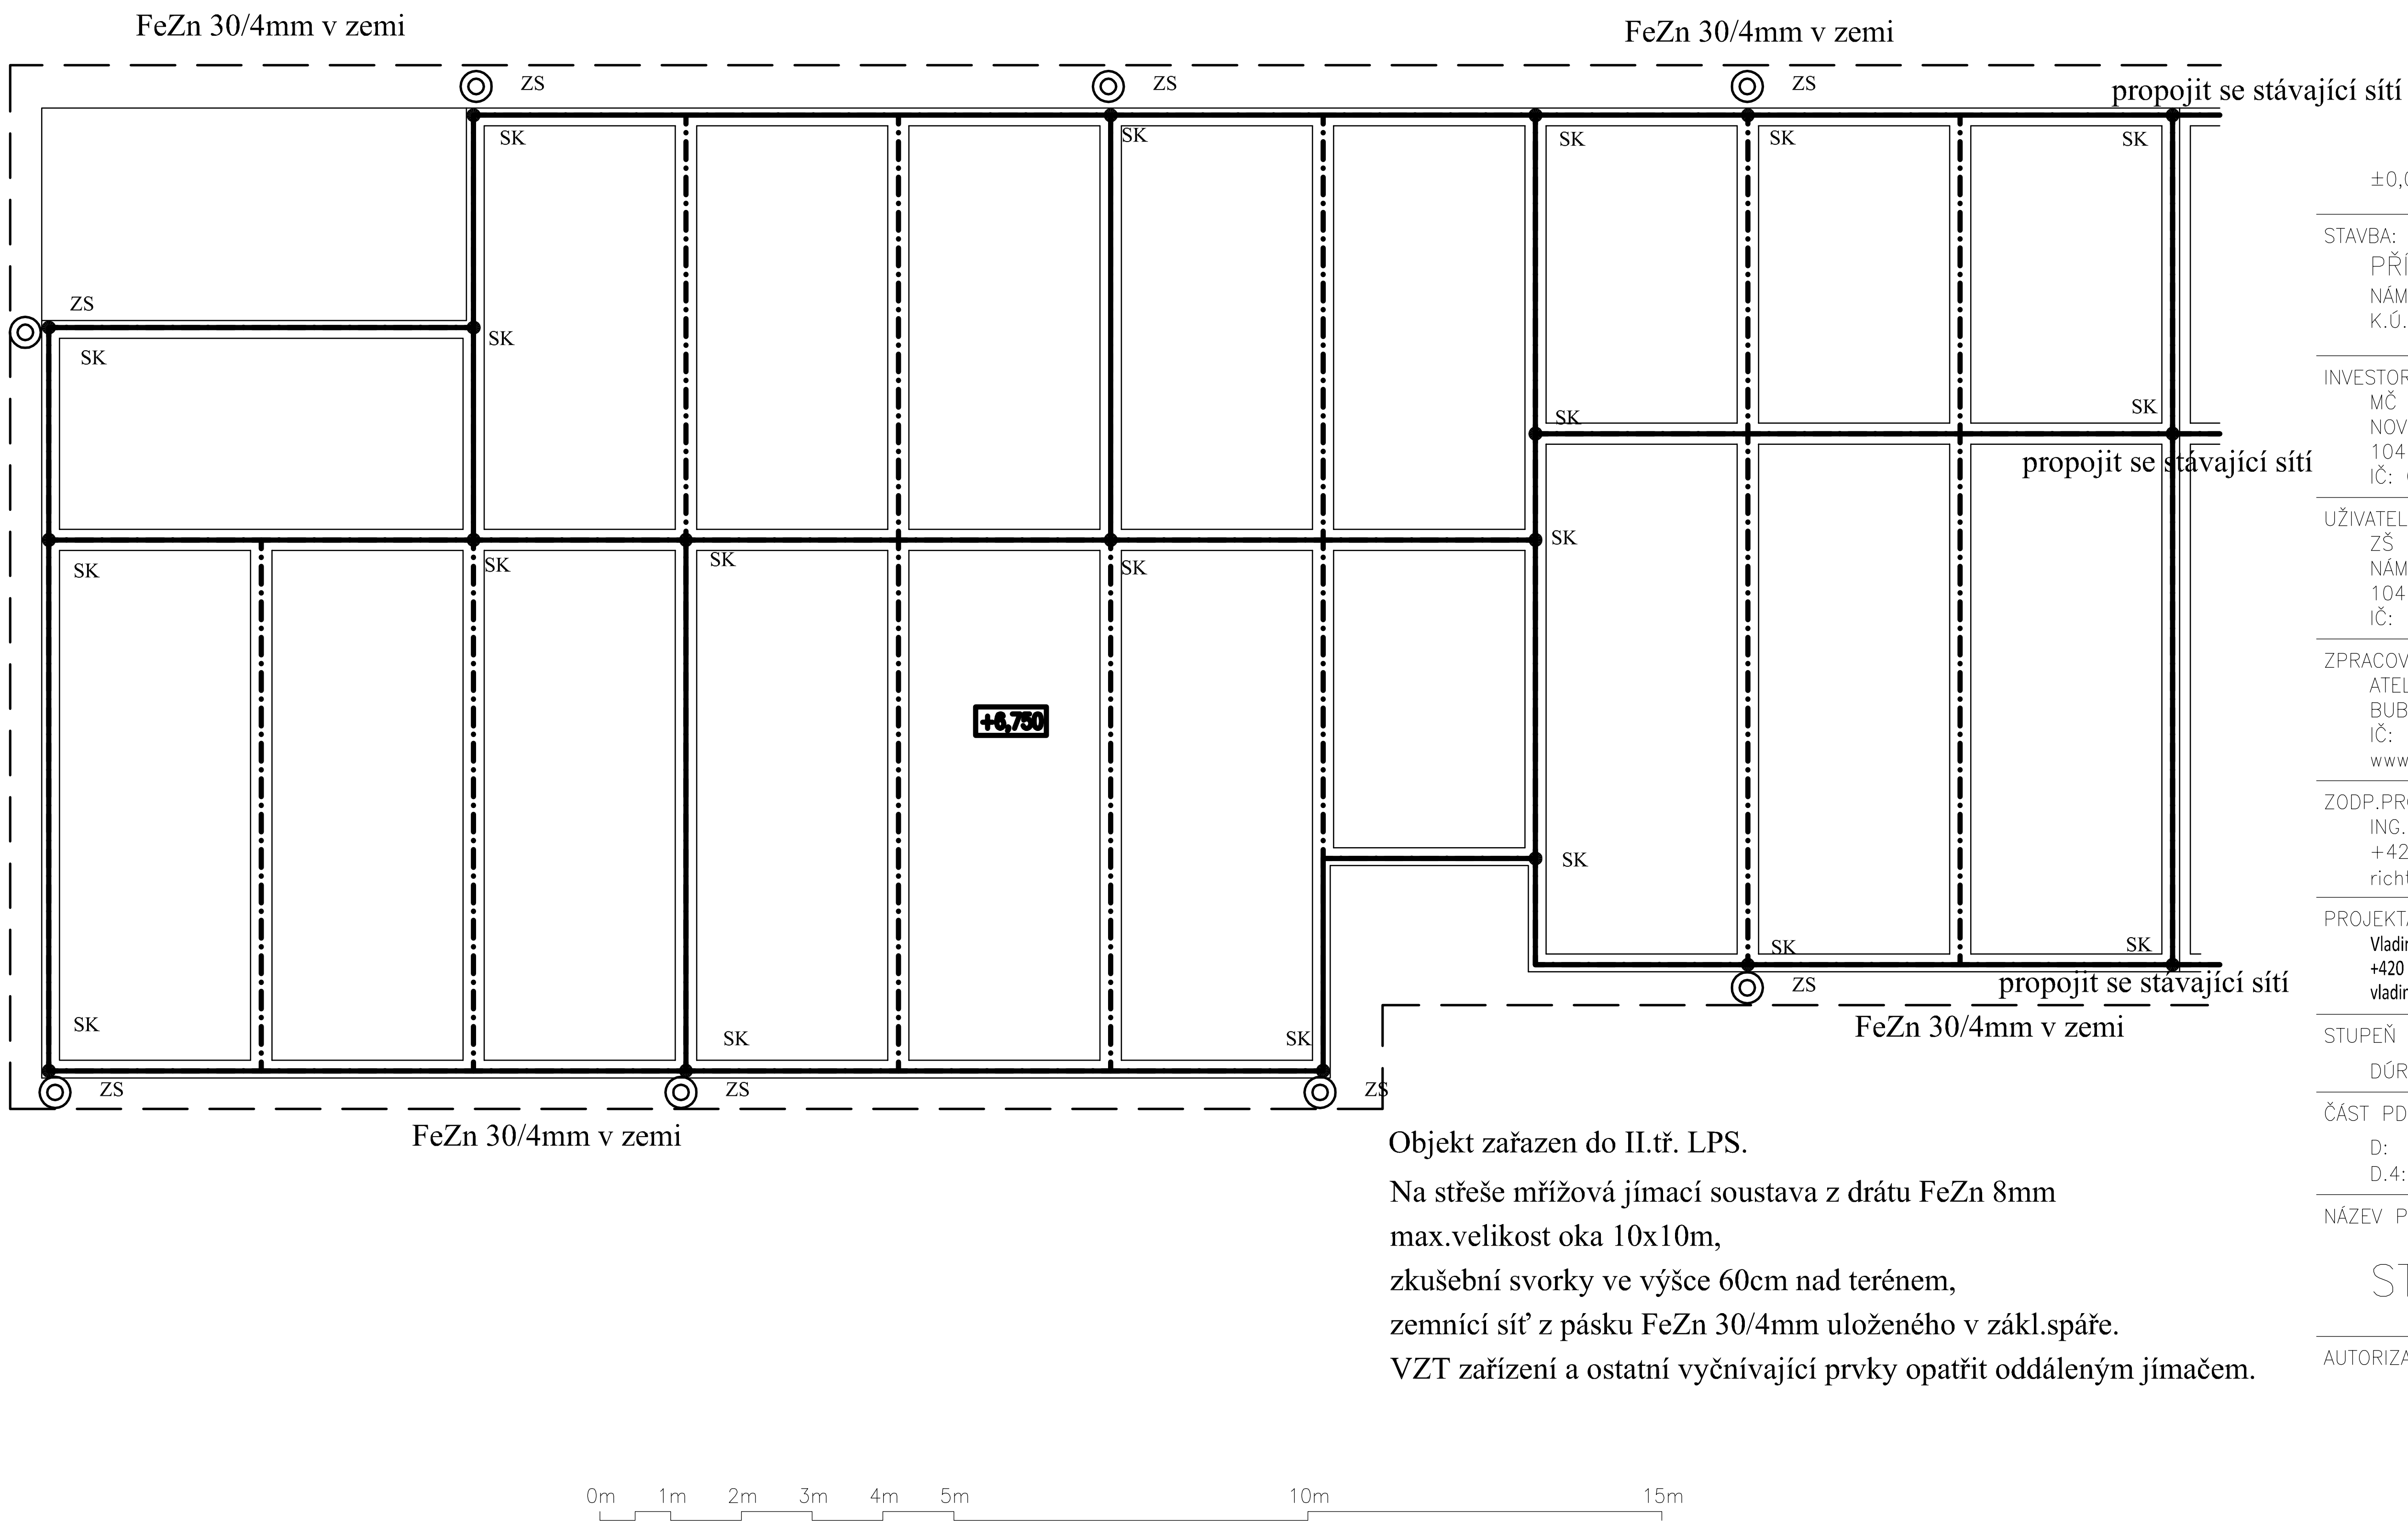

Objekt zařazen do II.tř. LPS.

Na střeše mřížová jímací soustava z drátu FeZn 8mm
max.velikost oka 10x10m,
zkušební svorky ve výšce 60cm nad terénem,
zemnící síť z pásku FeZn 30/4mm uloženého v zákl.spáře.
VZT zařízení a ostatní vyčnívající prvky opatřit oddáleným jímačem.

±0,000 = 282,30 BpV

STAVBA:
PŘÍSTAVBA PAVILONU ZŠ JANDUSŮ
NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ 2/38
K.Ú. UHŘÍNĚVES, parc.č. 21/5, 21/7

INVESTOR:
MČ PRAHA 22
NOVÉ NÁMĚSTÍ 1250
104 00 PRAHA – UHŘÍNĚVES
IČ: 002 40 915

UŽIVATEL:
ZŠ BRATŘÍ JANDUSŮ
NÁM. BŘÍ JANDUSŮ 2/38
104 00 PRAHA 22
IČ: 629 33 540

ZPRACOVATEL PD:
ATELIER AXON
BUBENSKÁ 1, PRAHA 7
IČ: 688 84 931
www.atelierAXON.cz

ZODP.PROJEKTANT:
ING. MAREK RICHTERA
+420 737 748 835
richtera@atelierAXON.cz

PROJEKTANT ČÁSTI PD:
Vladimír Konáš
+420 608 344 865
vladimir@konas.cz

STUPEŇ PD:
DÚR + DSP + DVZ + DPS

ČÁST PD:
D: DOKUMENTACE STAVBY
D.4: ELEKTROINSTALACE

NÁZEV PŘÍLOHY:

STŘECHA

AUTORIZACE:

MĚŘÍTKO:	1:100
FORMÁT:	2xA4
DATUM:	30.9.2014
REVIZE:	–
Č.PARÉ:	–
Č.PŘÍLOHY:	5